


資料2 2013年6~8月 近三ビル 日最大デマンド・目標比 及び 東京最高気温

■ 最高気温

◆ 日最大デマンド・目標比

《目標デマンド 265kwh》

《6月》

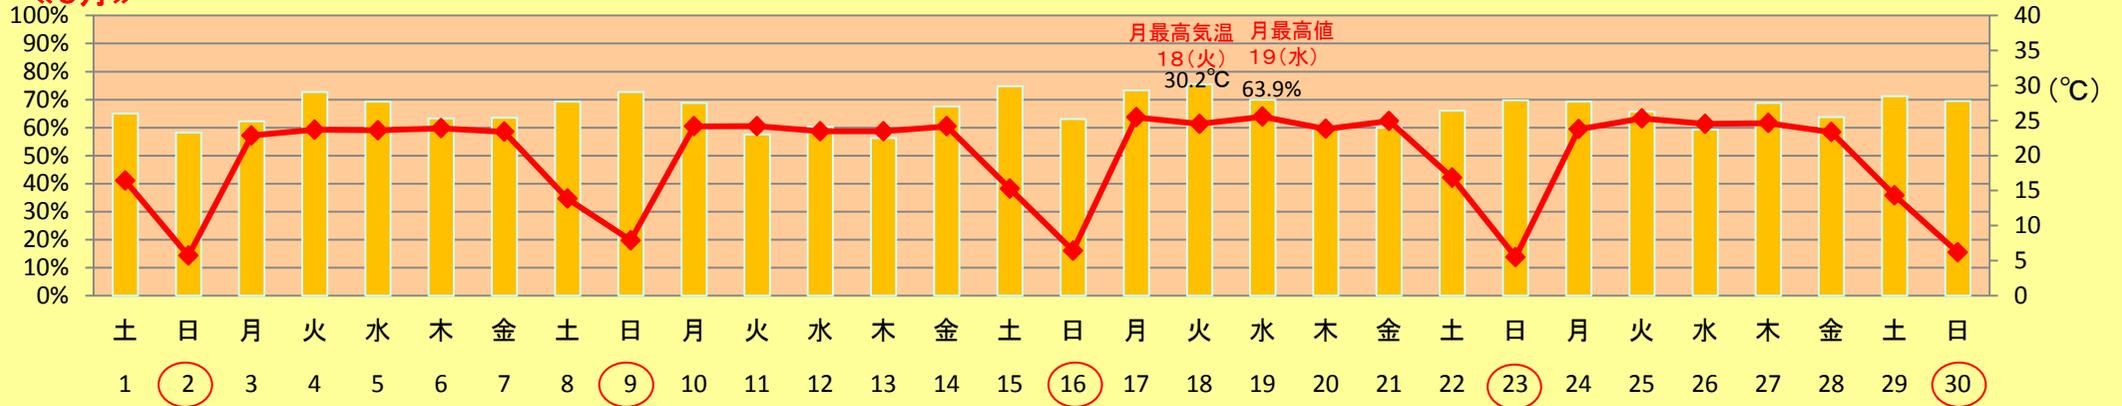

《7月》



《8月》

